



ΔΕΥΑΠ

Αριθ. Πρωτ.:... 2859...
Ημερομηνία:... 05/06/24

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ &
ΥΓ. ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΕΒΕΖΑ : 25-06-2024
Α.Π. : 1518

ΠΡΟΣ: Δήμο Πρέβεζας
Υπόψη: 1. κ. Δημάρχου
2. Αρμόδιου Αντιδημάρχου
3. Γεν.Δ/ντη ΔΕΥΑΠ

Ταχ. Δ/ση : Περδικάρη 1
Ταχ. Κώδικας : 48100
Πληροφορίες : Κ.Κωτσούλας
Τηλέφωνο : 2682362193
e-mail: k.kotsoulas@php.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση αποτελεσμάτων μικροβιολογικής εξέτασης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»

ΣΧΕΤ.: α) Το υπ'αρ.πρωτ. οικ.1341/07-06-2024 εξ.επείγον έγγραφό μας που σας εστάλη με email.
β) Οι υπ'αριθ'πρωτ. 30/043/000/1186/1-3/05-06-2024/11-06-2024 εκθέσεις εξέτασης δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης για μικροβιολογικές παραμέτρους, της Χημικής Υπηρεσίας Ηπείρου-Δυτ.Μακεδονίας .

Σε συνέχεια του ανωτέρω (α) σχετικού, που αφορούσε παρουσία αποικιών 'E.Coli' σε δείγμα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (πόσιμου) που ελήφθη από την Υπηρεσία μας την 04-06-2024 από το δίκτυο της παραλίας Βράχου του Δήμου σας, σας στέλνουμε σε φ/φα τις (β) σχετικές εκθέσεις αποτελεσμάτων, από τρεις (3) κοινότητες του Δήμου σας, για την πλήρη ενημέρωσή σας.

Το δείγμα της κοινότητας Λυγιάς είναι κανονικό, αλλά με υπέρβαση της παραμετρικής τιμής των ολικών κολοβακτηριοειδών.

Τέλος το δείγμα της κοινότητας Καστροσυκιάς είναι κανονικό.



ΜΕΑ
Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/σης

Αθηνά Τέφα

ΔΕΥΤΕΡΑ

Αριθ. Πρωτ. 1111/1994
Ημερομηνία: 12/11/1994



ΑΡΧΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων ΕσόδωνΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Χ.Υ. ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α' ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝΤαχ. Διεύθυνση : Δομπόλη 30, 45 110 Ιωάννινα
Τ.Θ. : 1182
Πληροφορίες : Δ. Κολιούλης
Τηλέφωνο : 26510 85002
Ηλ. Ταχ/μείο : epirus.gcs1@aade.gr

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ/ΩΝ

Αποστέλλουσα Αρχή : Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου Πρέβεζας
Α/Α Πρωτ. Εισερχομ. - Ημ/νία : οικ. 1282/04-06-2024
Δειγματίσασα Αρχή : Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου Πρέβεζας
Ημερομηνία Παραλαβής : 05/06/2024
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Γ.Χ.Κ. : 043/000/2755/2024
Είδος υλικού : Δείγμα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης
Λεπτομερής περιγραφή υλικού : Δ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑΣ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ "ΜΠΑΡΜΠΑ ΘΩΜΑΣ" ΡΟΠΟΚΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ
Αρ. Πρωτ. Δειγματοληψίας / Ημερομηνία : -
Συσκευασία : Αποστειρωμένη γυάλινη φιάλη δειγματοληψίας 0,5 l
Ενδείξεις Συσκευασίας : 1
Ακεραιότητα Δείγματος : -
Παρατηρήσεις σχετικά με την κατάσταση του δείγματος κατά την παραλαβή : καλή
Ημερομηνία Εξέτασης : Από: 05/06/2024 Έως: 07/06/2024

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Παράμετρος που εξετάστηκε	Μέθοδος εξέτασης	Αποτέλεσμα	Αβεβαιότητα	Νομοθετικό όριο	Όριο Αναφοράς / Συνιστώμενο	Χ.Υ./ Αναλυτής
Ολικά κολοβακτηριοειδή (cfu's /100 ml)	Ανίχνευση και αρίθμηση ολικών κολοβακτηριοειδών σε νερά Μέθοδος διήθησης από μεμβράνες ISO 9308-1:2014	Δεν ανιχνεύθηκε	-	Αποικίες 0 cfu's	-	Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας/ Δ. Κολιούλης
Escherichia coli (cfu's /100 ml)	Ανίχνευση και αρίθμηση Escherichia coli σε νερά Μέθοδος διήθησης από μεμβράνες ISO 9308-1:2014	Δεν ανιχνεύθηκε	-	Αποικίες 0 cfu's	-	Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας/ Δ. Κολιούλης
Εντερόκοκκοι (cfu's /100 ml)	Ανίχνευση και αρίθμηση Εντερόκοκκων σε νερά Μέθοδος διήθησης από μεμβράνες ISO 7899-2:2000	Δεν ανιχνεύθηκε	-	Αποικίες 0 cfu's	-	Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας/ Δ. Κολιούλης

- Οι μέθοδοι που φέρουν αστερίσκο (*) είναι εκτός πεδίου διαπίστευσης
- Η Γνωμάτευση αφορά τη συμμόρφωση με νομοθετικά όρια και συγκεκριμένες προδιαγραφές
- Η έκθεση δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, παρά μόνο πλήρης, χωρίς την έγγραφη αποδοχή του εργαστηρίου.
- Τα αποτελέσματα σχετίζονται μόνο με το/α δείγματα που εξετάστηκαν, όπως παρελήφθησαν

21.6.22 Τ.Υ. Α
21.6.2024
Κ. Κωτσάκης

1518
21-6-24



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Χ.Υ. ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Σελίδα 2 από 2

Ημερομηνία: 11/06/2024

Αρ. Πρωτ.: 30/043/000/1186/1/05-06-2024

Αρ. δειγμ. Γ.Χ.Κ.:043/000/2755/2024

ΠΡΟΣ: Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής &
Υγειονομικού Ελέγχου Πρέβεζας

Παράμετρος που εξετάστηκε	Μέθοδος εξέτασης	Αποτέλεσμα	Αβεβαιότητα	Νομοθετικό όριο	Όριο Αναφοράς / Συνιστώμενο	Χ.Υ./ Αναλυτής
Clostridium Perfringens (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων) (cfu's /100 ml)	Ανίχνευση και αρίθμηση Clostridium Perfringens σε νερά -Μέθοδος διήθησης από μεμβράνες ISO 14189:2013	(*) Δεν ανιχνεύθηκε	-	Αποικίες 0 cfu's	-	Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας/ Δ. Κολιούλης
Καλλιεργήσιμοι μικροοργανισμοί στους 22°C (cfu's / ml)	Αρίθμηση καλλιεργήσιμων μικροοργανισμών σε νερά-Μέθοδος ενσωμάτωσης ISO 6222:1999	<1 cfu's	-	Άνευ ασυνήθους μεταβολής	-	Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας/ Δ. Κολιούλης
Καλλιεργήσιμοι μικροοργανισμοί στους 36°C (cfu's / ml)	Αρίθμηση καλλιεργήσιμων μικροοργανισμών σε νερά-Μέθοδος ενσωμάτωσης ISO 6222:1999	<1 cfu's	-	Άνευ ασυνήθους μεταβολής	-	Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας/ Δ. Κολιούλης

Κείμενο ελέγχου Ενδείξεων:


ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ : Δείγμα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης **ΚΑΝΟΝΙΚΟ** με την ΚΥΑ Δ1(δ)/Γ.Π. οικ. 27829/2023 [(ΦΕΚ 3525/Β'/25-5-2023) , Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης], ως προς τις παραμέτρους που εξετάστηκαν.

Κανόνας απόφασης που εφαρμόζεται: Ισχύουσα νομοθεσία, δεν λαμβάνεται υπόψη η αβεβαιότητα Σημειώσεις :1. Δ.Κ 436/24



Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

κα.α.
Βαγενάς Γ.
Χημικός Μ. Sc.

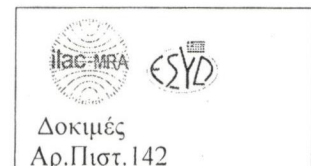

Δοκιμές
Αρ.Πιστ.142

- 1.Οι μέθοδοι που φέρουν αστερίσκο (*) είναι εκτός πεδίου διαπίστευσης
2. Η Γνωμάτευση αφορά τη συμμόρφωση με νομοθετικά όρια και συγκεκριμένες προδιαγραφές
3. Η έκθεση δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, παρά μόνο πλήρης, χωρίς την έγγραφη αποδοχή του εργαστηρίου.
4. Τα αποτελέσματα σχετίζονται μόνο με το/α δείγματα που εξετάστηκαν, όπως παρελήφθησαν



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Χ.Υ. ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α' ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Δομόλη 30, 45 110 Ιωάννινα
Τ.Θ. : 1182
Πληροφορίες : Δ. Κολιούλης
Τηλέφωνο : 26510 85002
Ηλ. Ταχ/μειο : epirus.gcs1@aade.gr

Σελίδα 1 από 2

Ημερομηνία: 11/06/2024

Αρ. Πρωτ.: 30/043/000/1186/2/05-06-2024

Αρ. δειγμ. Γ.Χ.Κ.: 043/000/2756/2024

ΠΡΟΣ: Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής &
Υγειονομικού Ελέγχου Πρέβεζας

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ/ΩΝ

Αποστέλλουσα Αρχή : Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου Πρέβεζας
Α/Α Πρωτ. Εισερχομ. - Ημ/νία : οικ. 1282/04-06-2024
Δειγματίσασα Αρχή : Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου Πρέβεζας
Ημερομηνία Παραλαβής : 05/06/2024
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Γ.Χ.Κ. : 043/000/2756/2024
Είδος υλικού : Δείγμα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης
Λεπτομερής περιγραφή υλικού : Δ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΚΟΙΝ. ΛΥΓΙΑΣ
ΕΝΟΔΟΧΕΙΟ "ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ" ΣΟΥΦΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε.Ε
Αρ. Πρωτ. Δειγματοληψίας / Ημερομηνία : -
Συσκευασία : Αποστειρωμένη γυάλινη φιάλη δειγματοληψίας 0,5 l
Ενδείξεις Συσκευασίας : 2
Ακεραιότητα Δείγματος : -
Παρατηρήσεις σχετικά με την κατάσταση του δείγματος κατά την παραλαβή : καλή
Ημερομηνία Εξέτασης : Από: 05/06/2024 Έως: 07/06/2024

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Παράμετρος που εξετάστηκε	Μέθοδος εξέτασης	Αποτέλεσμα	Αβεβαιότητα	Νομοθετικό όριο	Όριο Αναφοράς / Συνιστώμενο	Χ.Υ./ Αναλυτής
Ολικά κολοβακτηριοειδή (cfu's /100 ml)	Ανίχνευση και αρίθμηση ολικών κολοβακτηριοειδών σε νερά Μέθοδος διήθησης από μεμβράνες ISO 9308-1:2014	<3 cfu's Το αποτέλεσμα υποδηλώνει απλώς την παρουσία του μικροοργ/μού στόχου ISO 8199:2018	-	Αποικίες 0 cfu's	-	Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας/ Δ. Κολιούλης
Escherichia coli (cfu's /100 ml)	Ανίχνευση και αρίθμηση Escherichia coli σε νερά Μέθοδος διήθησης από μεμβράνες ISO 9308-1:2014	Δεν ανιχνεύθηκε	-	Αποικίες 0 cfu's	-	Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας/ Δ. Κολιούλης
Εντερόκοκκοι (cfu's /100 ml)	Ανίχνευση και αρίθμηση Εντερόκοκκων σε νερά Μέθοδος διήθησης από μεμβράνες ISO 7899-2:2000	Δεν ανιχνεύθηκε	-	Αποικίες 0 cfu's	-	Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας/ Δ. Κολιούλης

- Οι μέθοδοι που φέρουν αστερίσκο (*) είναι εκτός πεδίου διαπίστευσης
- Η Γνωμάτευση αφορά τη συμμόρφωση με νομοθετικά όρια και συγκεκριμένες προδιαγραφές
- Η έκθεση δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, παρά μόνο πλήρης, χωρίς την έγγραφη αποδοχή του εργαστηρίου.
- Τα αποτελέσματα σχετίζονται μόνο με το/α δείγματα που εξετάστηκαν, όπως παρελήφθησαν



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Χ.Υ. ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α' ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Σελίδα 2 από 2

Ημερομηνία: 11/06/2024

Αρ. Πρωτ.: 30/043/000/1186/2/05-06-2024

Αρ. δειγμ. Γ.Χ.Κ.:043/000/2756/2024

ΠΡΟΣ: Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής &

Υγειονομικού Ελέγχου Πρέβεζας

Παράμετρος που εξετάστηκε	Μέθοδος εξέτασης	Αποτέλεσμα	Αβεβαιότητα	Νομοθετικό όριο	Όριο Αναφοράς / Συνιστώμενο	Χ.Υ./ Αναλυτής
Clostridium Perfringens (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων) (cfu's /100 ml)	Ανίχνευση και αρίθμηση Clostridium Perfringens σε νερά -Μέθοδος διήθησης από μεμβράνες ISO 14189:2013	(*) Δεν ανιχνεύθηκε	-	Αποικίες 0 cfu's	-	Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας/ Δ. Κολιούλης
Καλλιεργήσιμοι μικροοργανισμοί στους 22°C (cfu's / ml)	Αρίθμηση καλλιεργήσιμων μικροοργανισμών σε νερά-Μέθοδος ενσωμάτωσης ISO 6222:1999	9 cfu's	-	Άνευ ασυνήθους μεταβολής	-	Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας/ Δ. Κολιούλης
Καλλιεργήσιμοι μικροοργανισμοί στους 36°C (cfu's / ml)	Αρίθμηση καλλιεργήσιμων μικροοργανισμών σε νερά-Μέθοδος ενσωμάτωσης ISO 6222:1999	6 cfu's	-	Άνευ ασυνήθους μεταβολής	-	Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας/ Δ. Κολιούλης

Κείμενο ελέγχου Ενδείξεων:

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ : Δείγμα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης **ΚΑΝΟΝΙΚΟ** με την ΚΥΑ Δ1(δ)/Γ.Π. οικ. 27829/2023 [(ΦΕΚ 3525/Β'/25-5-2023) , Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης], ως προς τις παραμέτρους που εξετάστηκαν.

Κανόνας απόφασης που εφαρμόζεται: Ισχύουσα νομοθεσία, δεν λαμβάνεται υπόψη η αβεβαιότητα


Σημειώσεις :1. Δ.Κ 437/24

2. Η τιμή της παραμέτρου των ολικών κολοβακτηριοειδών υπερβαίνει το θεσπισθέν νομοθετικό όριο.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

κ.α.α

Βαγενάς Γ.
Χημικός Μ. Sc.

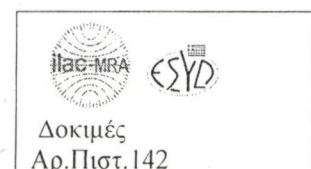

1.Οι μέθοδοι που φέρουν αστερίσκο (*) είναι εκτός πεδίου διαπίστευσης

2. Η Γνωμάτευση αφορά τη συμμόρφωση με νομοθετικά όρια και συγκεκριμένες προδιαγραφές

3. Η έκθεση δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, παρά μόνο πλήρης, χωρίς την έγγραφη αποδοχή του εργαστηρίου.

4. Τα αποτελέσματα σχετίζονται μόνο με το/α δείγματα που εξετάστηκαν, όπως παρελήφθησαν

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Έκθεση Εξέτασης Δειγμάτων

ΕΝΤΥΠΟ: ENT 00 00 7.08 02/Έκδοση 4/ΓΧΚ, Τμήμα Σχεδιασμού & Ποιότητας

Ημ/νία Έκδοσης: 25/10/2023



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Χ.Υ. ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α' ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Σελίδα 1 από 2

Ημερομηνία: 11/06/2024

Αρ. Πρωτ.: 30/043/000/1186/3/05-06-2024

Αρ. δειγμ. Γ.Χ.Κ.: 043/000/2757/2024

ΠΡΟΣ: Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής &
Υγειονομικού Ελέγχου Πρέβεζας

Ταχ. Διεύθυνση : Δομόλη 30, 45 110 Ιωάννινα
Τ.Θ. : 1182
Πληροφορίες : Δ. Κολιούλης
Τηλέφωνο : 26510 85002
Ηλ. Ταχ/μειο : epirus.gcsl@aade.gr

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ/ΩΝ

Αποστέλλουσα Αρχή : Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου Πρέβεζας
Α/Α Πρωτ. Εισερχομ. - Ημ/νία : οικ. 1282/04-06-2024
Δειγματίσασα Αρχή : Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου Πρέβεζας
Ημερομηνία Παραλαβής : 05/06/2024
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Γ.Χ.Κ. : 043/000/2757/2024
Είδος υλικού : Δείγμα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης
Λεπτομερής περιγραφή υλικού : Δ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΚΩΙΝ ΒΡΑΧΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΑ)
ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ ΑΦΟΙ ΠΑΙΛΑ Ο.Ε.
Αρ. Πρωτ. Δειγματοληψίας / Ημερομηνία : -
Συσκευασία : Αποστειρωμένη γυάλινη φιάλη δειγματοληψίας 0,5 l
Ενδείξεις Συσκευασίας : 3
Ακεραιότητα Δείγματος : -
Παρατηρήσεις σχετικά με την κατάσταση του δείγματος κατά την παραλαβή : καλή
Ημερομηνία Εξέτασης : Από: 05/06/2024 Έως: 07/06/2024

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Παράμετρος που εξετάστηκε	Μέθοδος εξέτασης	Αποτέλεσμα	Αβεβαιότητα	Νομοθετικό όριο	Όριο Αναφοράς / Συνιστώμενο	Χ.Υ./ Αναλυτής
Ολικά κολοβακτηριοειδή (cfu's /100 ml)	Ανίχνευση και αρίθμηση ολικών κολοβακτηριοειδών σε νερά Μέθοδος διήθησης από μεμβράνες ISO 9308-1:2014	36 cfu's	-	Αποικίες 0 cfu's	-	Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας/ Δ. Κολιούλης
Escherichia coli (cfu's /100 ml)	Ανίχνευση και αρίθμηση Escherichia coli σε νερά Μέθοδος διήθησης από μεμβράνες ISO 9308-1:2014	<3 cfu's Το αποτέλεσμα υποδηλώνει απλώς την παρουσία του μικροοργ/μού στόχου ISO 8199:2018	-	Αποικίες 0 cfu's	-	Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας/ Δ. Κολιούλης
Εντερόκοκκοι (cfu's /100 ml)	Ανίχνευση και αρίθμηση Εντερόκοκκων σε νερά Μέθοδος διήθησης από μεμβράνες ISO 7899-2:2000	Δεν ανιχνεύθηκε	-	Αποικίες 0 cfu's	-	Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας/ Δ. Κολιούλης

1. Οι μέθοδοι που φέρουν αστερίσκο (*) είναι εκτός πεδίου διαπίστευσης
2. Η Γνωμάτευση αφορά τη συμμόρφωση με νομοθετικά όρια και συγκεκριμένες προδιαγραφές
3. Η έκθεση δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, παρά μόνο πλήρως, χωρίς την έγγραφη αποδοχή του εργαστηρίου.
4. Τα αποτελέσματα σχετίζονται μόνο με το/α δείγματα που εξετάστηκαν, όπως παρελήφθησαν



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Χ.Υ. ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α' ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Σελίδα 2 από 2

Ημερομηνία: 11/06/2024

Αρ. Πρωτ.: 30/043/000/1186/3/05-06-2024

Αρ. δειγμ. Γ.Χ.Κ.:043/000/2757/2024

ΠΡΟΣ: Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής &
Υγειονομικού Ελέγχου Πρέβεζας

Παράμετρος που εξετάστηκε	Μέθοδος εξέτασης	Αποτέλεσμα	Αβεβαιότητα	Νομοθετικό όριο	Όριο Αναφοράς / Συνιστώμενο	Χ.Υ./ Αναλυτής
Clostridium Perfringens (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων) (cfu's /100 ml)	Ανίχνευση και αρίθμηση Clostridium Perfringens σε νερά -Μέθοδος διήθησης από μεμβράνες ISO 14189:2013 (*)	Δεν ανιχνεύθηκε	-	Αποικίες 0 cfu's	-	Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας/ Δ. Κολιούλης
Καλλιεργήσιμοι μικροοργανισμοί στους 22°C (cfu's / ml)	Αρίθμηση καλλιεργήσιμων μικροοργανισμών σε νερά-Μέθοδος ενσωμάτωσης ISO 6222:1999	44 cfu's	-	Άνευ ασυνήθους μεταβολής	-	Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας/ Δ. Κολιούλης
Καλλιεργήσιμοι μικροοργανισμοί στους 36°C (cfu's / ml)	Αρίθμηση καλλιεργήσιμων μικροοργανισμών σε νερά-Μέθοδος ενσωμάτωσης ISO 6222:1999	38 cfu's	-	Άνευ ασυνήθους μεταβολής	-	Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας/ Δ. Κολιούλης

Κείμενο ελέγχου Ενδείξεων:

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ : Δείγμα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης **ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ** με την ΚΥΑ Δ1(δ)/Γ.Π. οικ. 27829/2023 [(ΦΕΚ 3525/Β'/25-5-2023) , Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης], ως προς την παράμετρο του **Escherichia coli**.


Κανόνες απόφασης που εφαρμόζεται: Ισχύουσα νομοθεσία, δεν λαμβάνεται υπόψη η αβεβαιότητα Σημειώσεις :1. Δ.Κ 438/24

2. Η τιμή της παραμέτρου των ολικών κολοβακτηριδίων υπερβαίνει το θεσπισθέν νομοθετικό όριο.



Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

κ.α.α
Βαγιός
Βαγιός Γ.
Χημικός Μ. Sc.

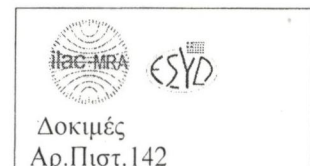

Δοκιμές
Αρ.Πιστ.142

1.Οι μέθοδοι που φέρουν αστερίσκο (*) είναι εκτός πεδίου διαπίστευσης

2. Η Γνωμάτευση αφορά τη συμμόρφωση με νομοθετικά όρια και συγκεκριμένες προδιαγραφές

3. Η έκθεση δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, παρά μόνο πλήρως, χωρίς την έγγραφη αποδοχή του εργαστηρίου.

4. Τα αποτελέσματα σχετίζονται μόνο με το/α δείγματα που εξετάστηκαν, όπως παρελήφθησαν